

# ESTINTORE

## 100 KG POLVERE A B1 C

– Cod. E1901

www.abmvictoria.it  
tel: 045 7000427

**ab.m.** victoria srl



### CAPACITÀ ESTINGUENTE:



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso totale	130 kg
Agente Estinguente	Polvere 20% MAP
Agente Propellente	Azoto
Carica Nominale	100 kg
Tempo di Scarica	58 sec. ca.
Lunghezza Getto	11 m ca.
Pressione di Esercizio	14 Bar – 20° C
Pressione di Collaudo	35 Bar
Pressione di Scoppio	> 55 bar
Temperatura di Lavoro	-20° C +60° C

### COMPONENTI DI RICAMBIO:



valvola

manichetta

sigillo di  
sicurezza


manometro



ruota

carrello

# ESTINTORE 100 KG POLVERE A B1 C – Cod. E1901

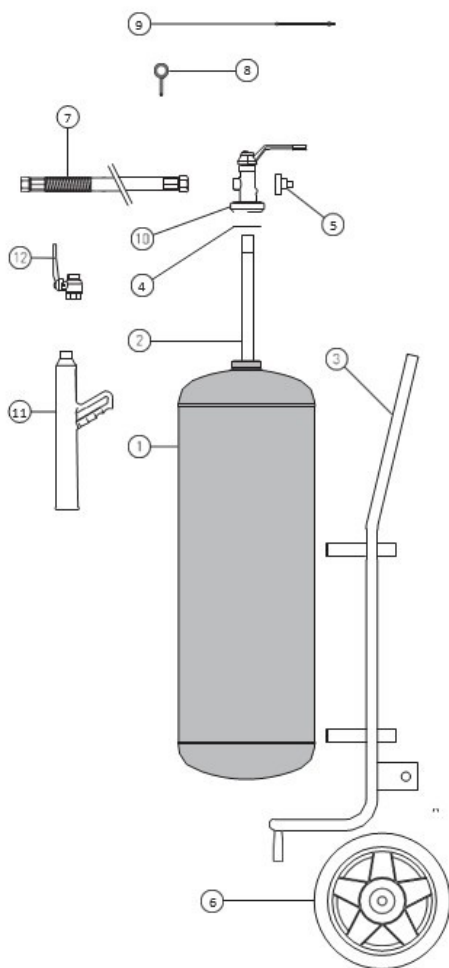

## COMPONENTI:

DESCRIZIONE	MATERIALE
1. Serbatoio	Acciaio
2. Pescante	PVC
3. Carrello	Acciaio
4. O-Ring	Gomma
5. Manometro	Ottone
6. Ruota D300	PVC e Gomma
7. Manichetta	Gomma
8. Spina di sicurezza	Acciaio
9. Sigillo	PVC
10. Valvola completa	Ottone
11. Pistola	PVC
12. Valvola a sfera	Ottone

### Manutenzione Ordinaria Semestrale

Corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo; deve essere verificata la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente (Manometro Campione).

E' necessario effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.

### Revisione ogni 60 Mesi (5 Anni)

Esaminare l'interno degli estintori, controllarne tutte le parti e le componenti, sostituire i dispositivi di sicurezza (qualora fossero presenti), sostituire l'agente estinguente, guarnizioni e valvole erogatrici.

### Collaudo ogni 10 Anni

Nel momento in cui si effettua il collaudo dell'estintore, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice. La data deve essere riportata sia all'interno che all'esterno dell'estintore; un estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori.

E' bene ricordarsi che un estintore deve essere ricaricato anche nel momento in cui viene utilizzato anche solo in parte.